



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Отдел надзорной деятельности по городу Чебоксары

428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Огнеборцев, д.4,
тел. (8352)23-11-38, факс (8352)23-11-38, эл. адрес: ogpncheb@mail.ru

Предписание № 237/11/149

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Начальная общеобразовательная школа № 2»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)



Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Чебоксары по пожарному надзору – начальника ОНД по г. Чебоксары Тихонова Александра Леонидовича от «24» апреля 2015 года № 237, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 час. 00 мин. 30.04.2015г. по 10 час. 30 мин. 18.05.2015г. проведена плановая проверка, государственным инспектором Чувашской Республики по пожарному надзору Васильевым Дмитрием Петровичем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары Чувашской Республики, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 74; по соблюдению требований пожарной безопасности

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «НОШ № 2» Дмитриевой Алевтиной Арсентьевной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие нарушения				
1.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости типов заполнения проемов в противопожарных преградах-перекрытиях (люков выходов на кровлю, чердак).	Пункт 8.4*. В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед	До 01.11.2016	

		выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается <u>устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.</u>		
2.	Части зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещение электроцитовой в здании бассейна школы) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (установленная дверь выполнена деревянной, обшита металлическим листом, на корпусе двери отсутствует ярлычок с заводским номером, между косяком и дверью имеются зазоры, сертификат пожарной безопасности о показателях пределов огнестойкости не предоставлен)	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (п. 7.4 СНиП 21-01-97*) Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14* и требованиям настоящего раздела (п. 7.18 СНиП 21-01-97*) Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур - шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (п. 5.14* СНиП 21-01-97*).	До 01.11.2016	
3.	Части зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (помещения раздевалок и хранения хозяйственного инвентаря от вестибюля, фойе при входе в здание школы) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и	До 01.11.2016	

опасности или противопожарными преградами (установленные конструкции разделов выполнены с применением древесных материалов, сертификат пожарной безопасности о показателях пределов огнестойкости не предоставлен)	класса конструктивной пожарной опасности здания (п. 7.4 СНиП 21-01-97*) Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14* и требованиям настоящего раздела (п.7.18 СНиП 21-01-97*) Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур - шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (п.5.14* СНиП 21-01-97*).		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

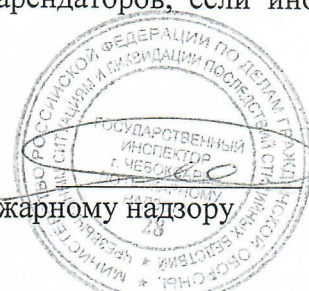
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Чебоксары
по пожарному надзору Д.П. Васильев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

* место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(законный представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

«18» мая 2015 г.